

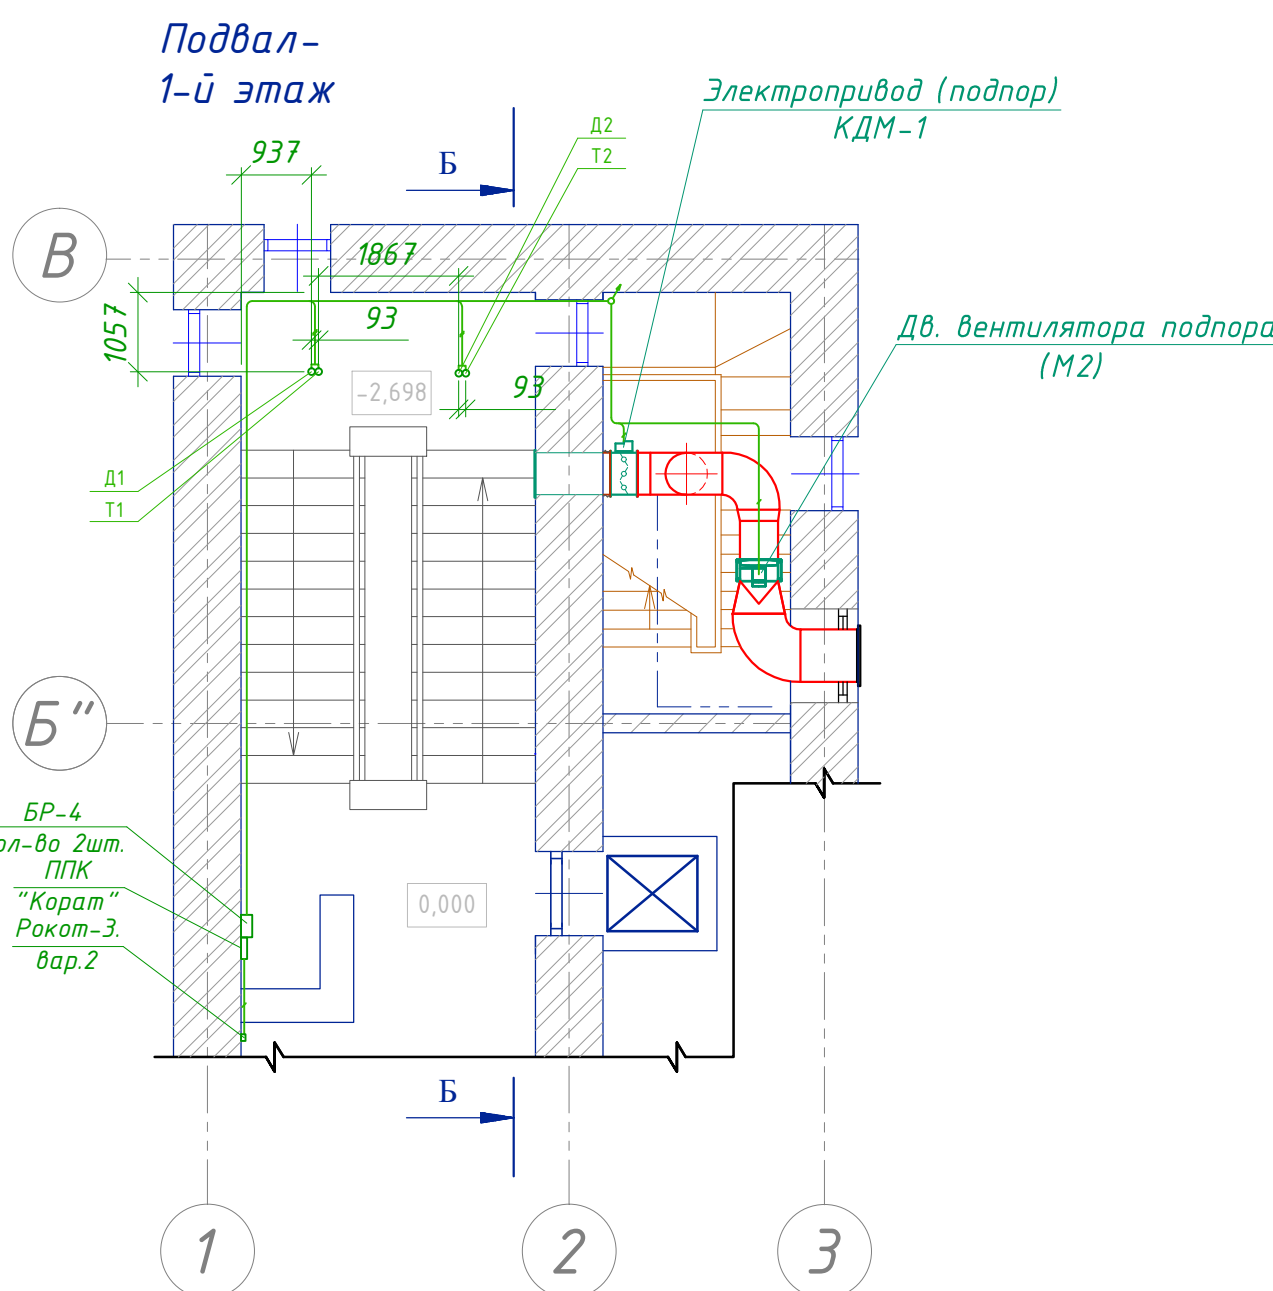
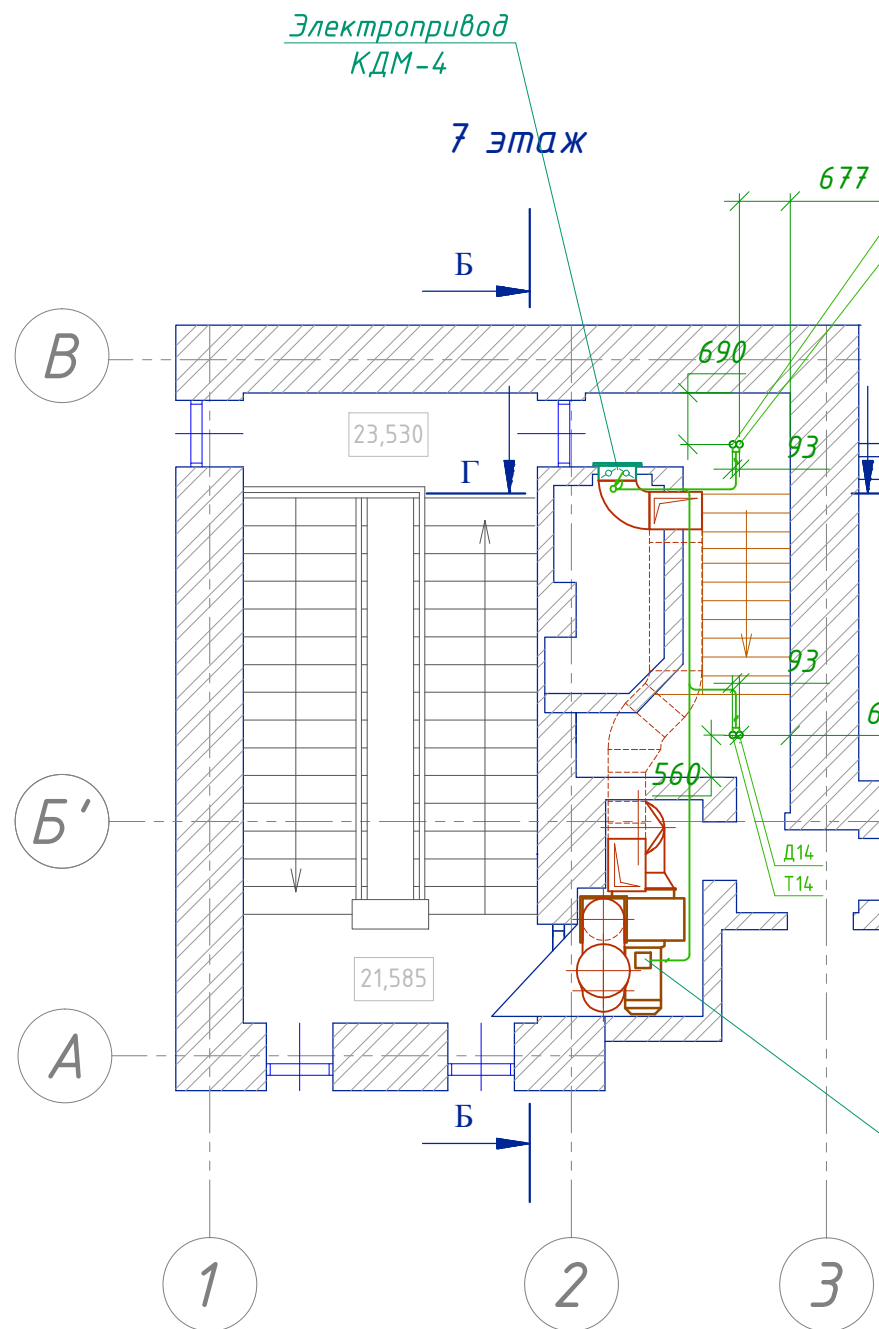
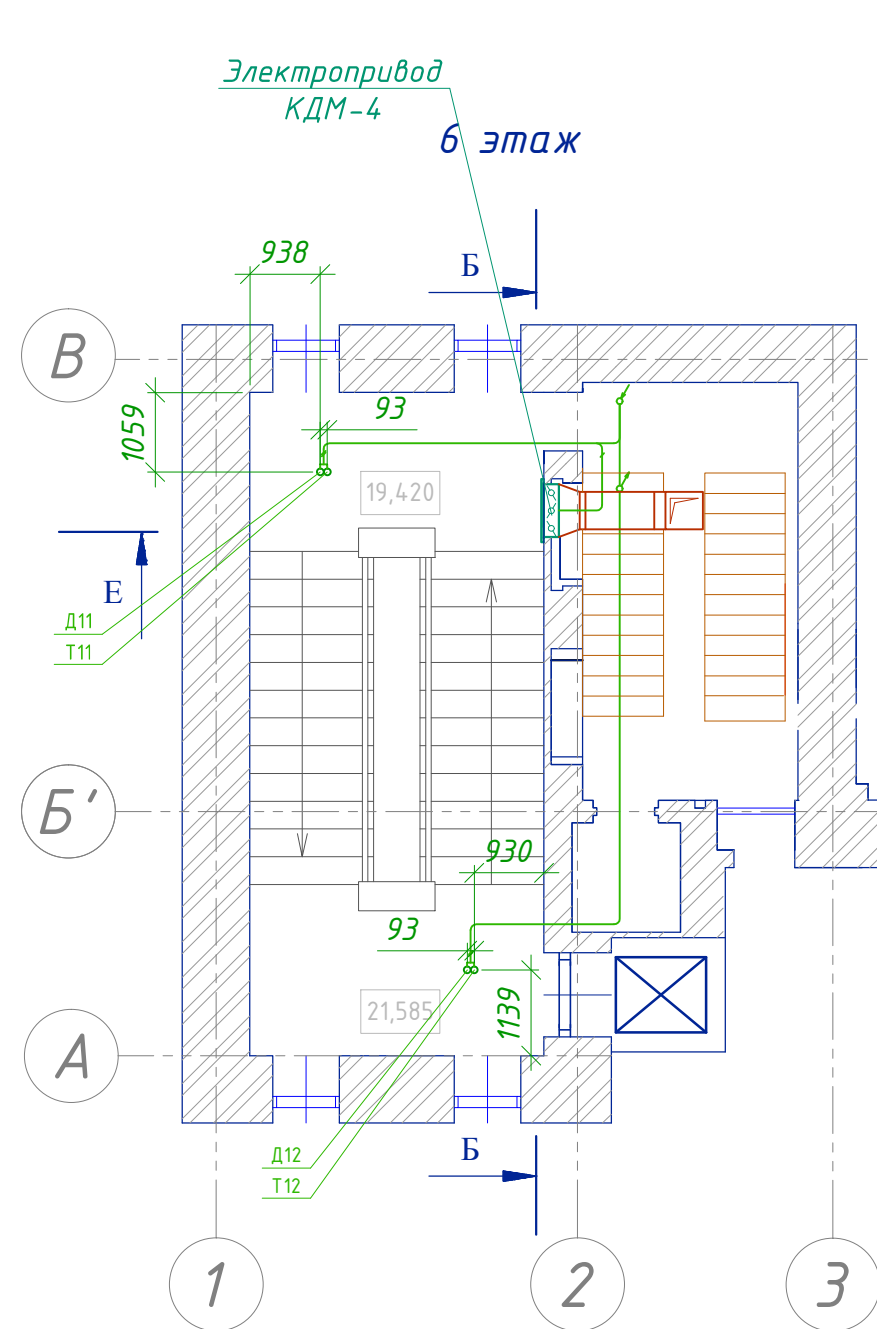
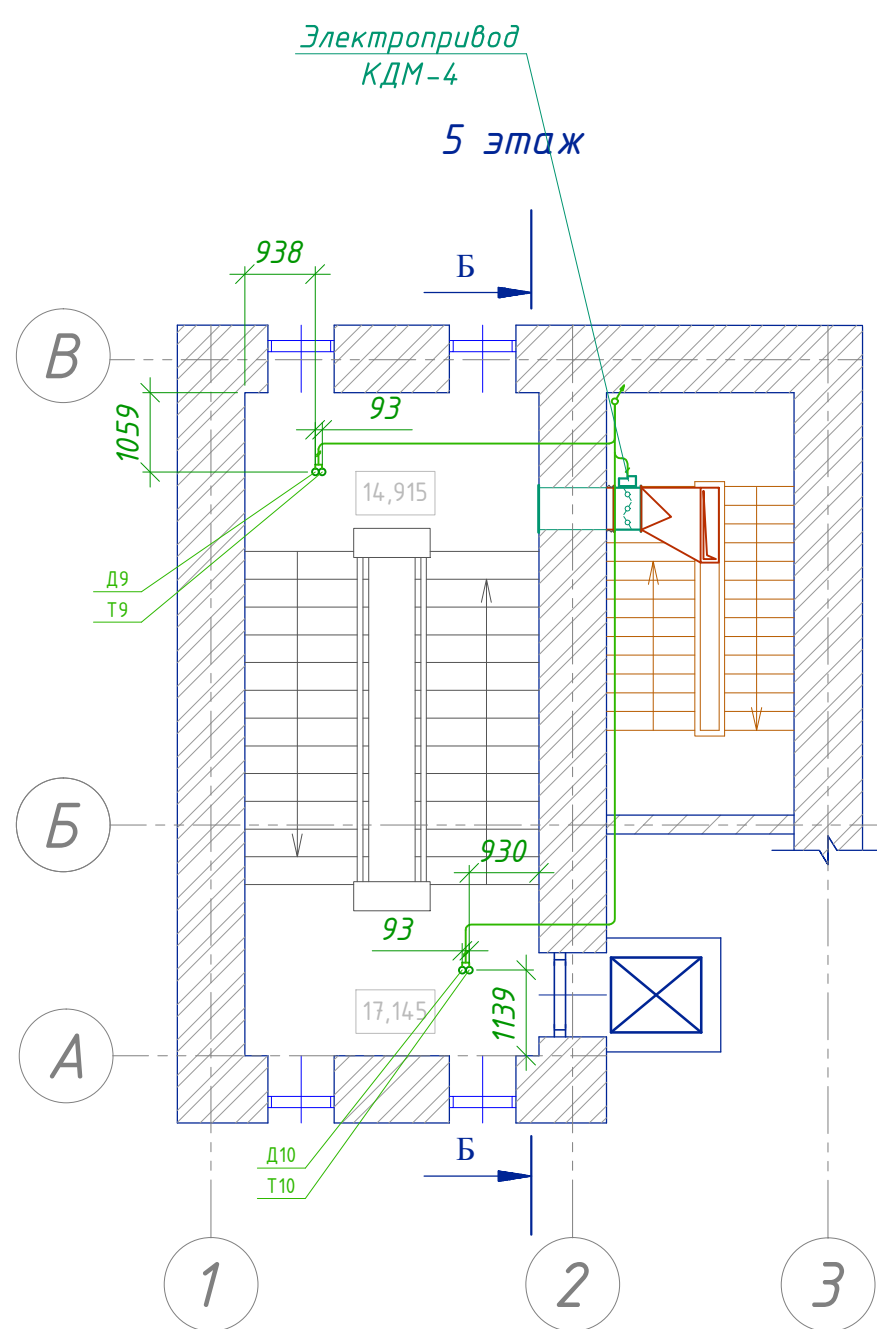


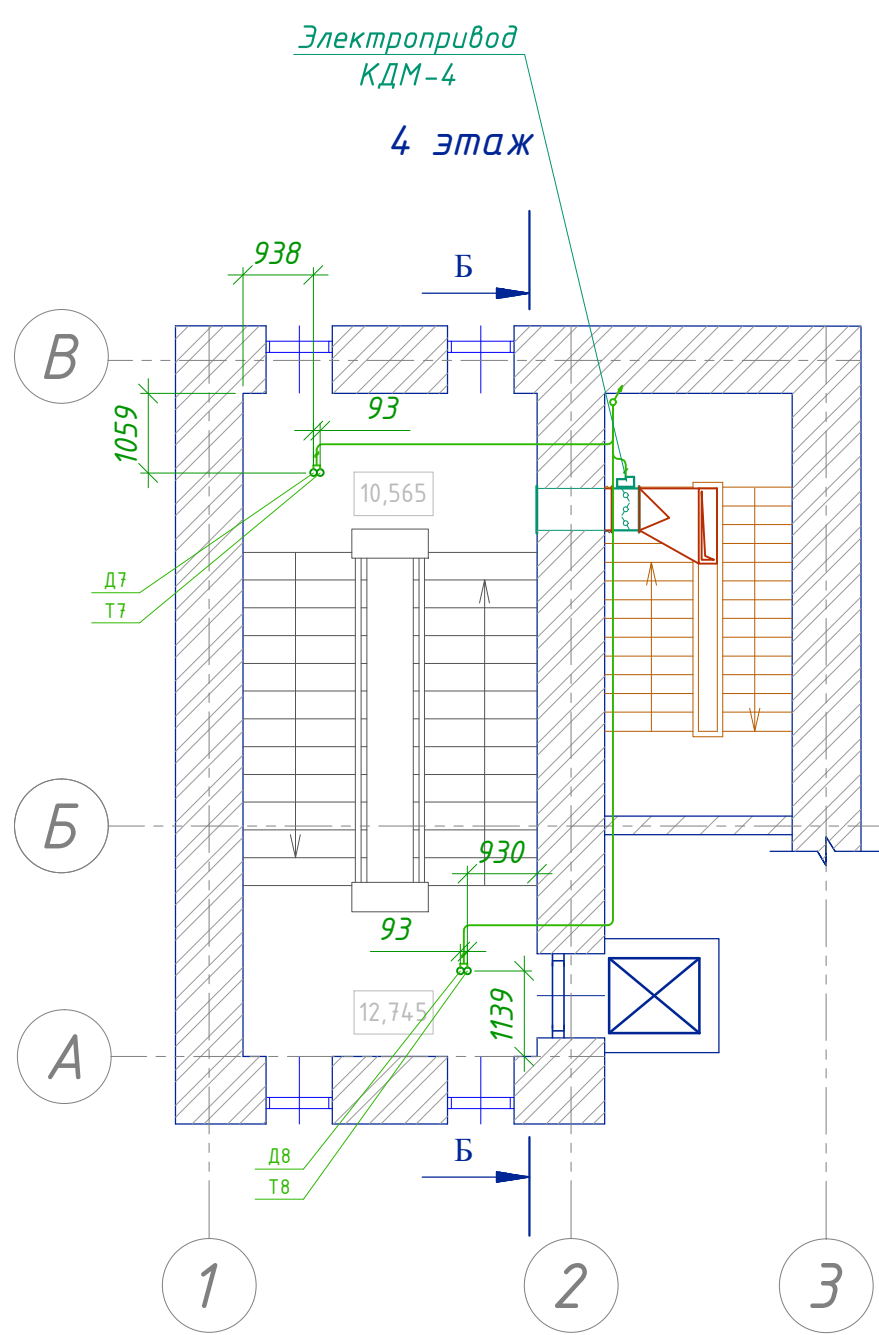
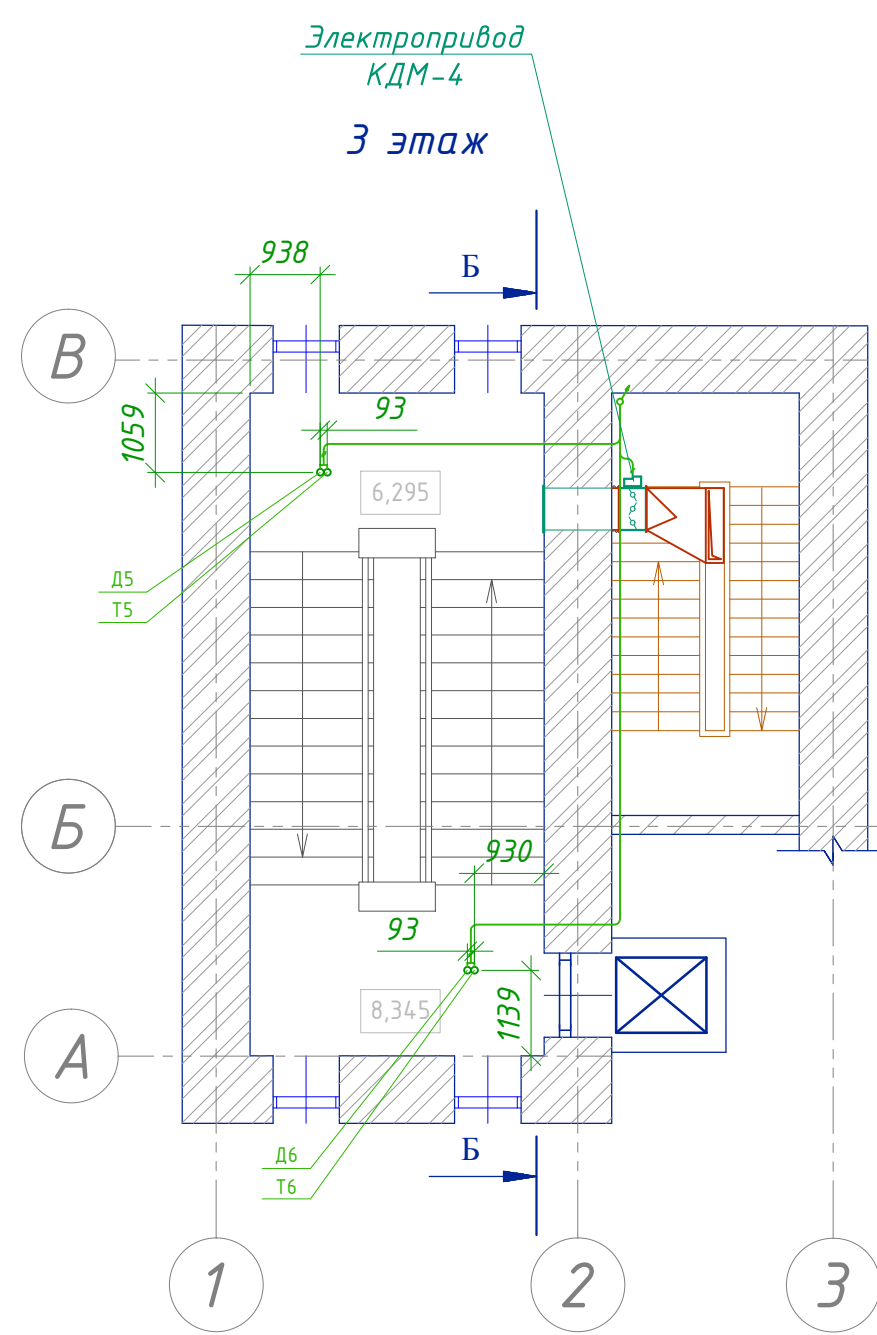


Составлено:	
Проверено:	
Утверждено:	
Исполнено:	
Исполнитель:	
Подпись:	
Дата:	
Исполнитель:	
Подпись:	
Дата:	

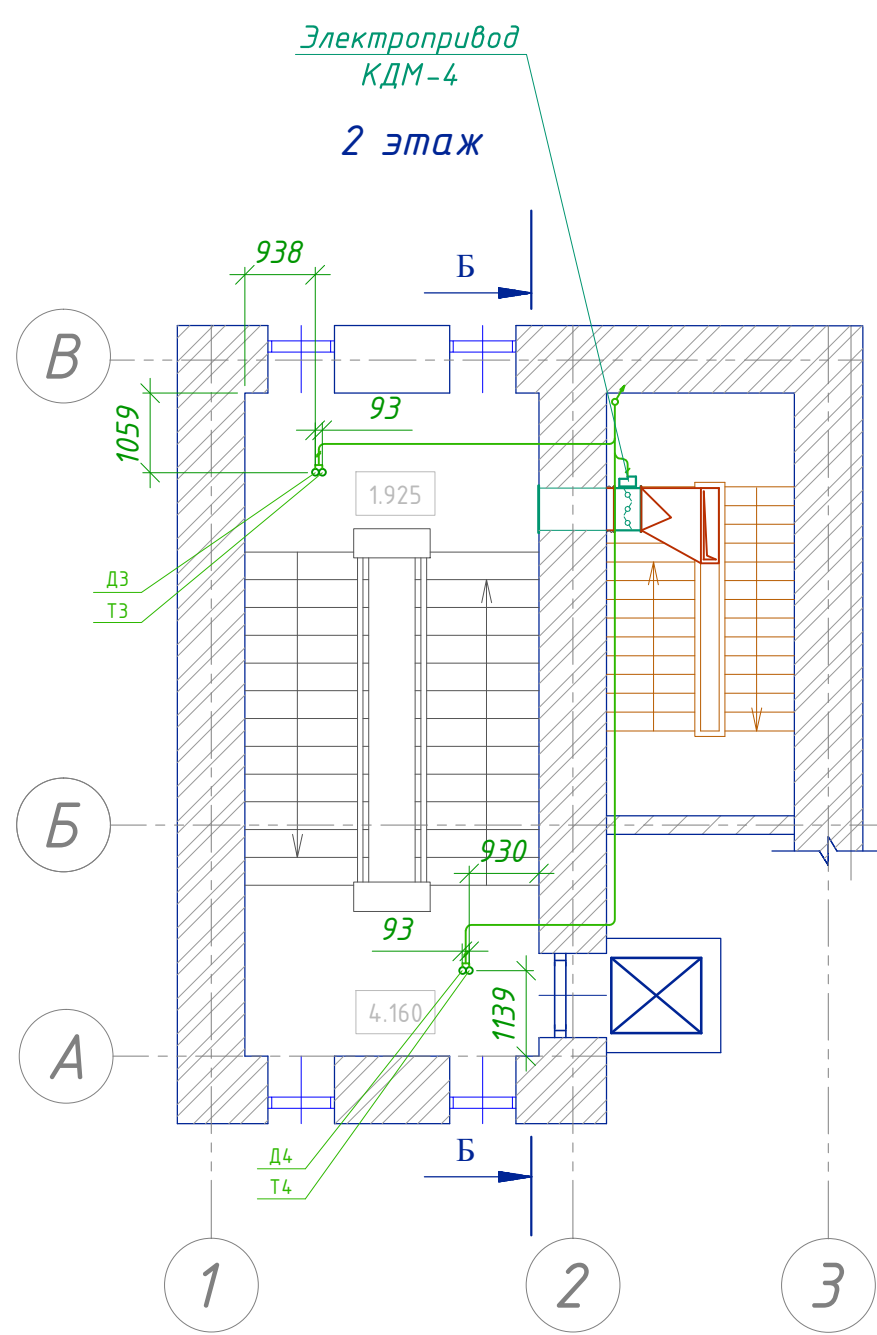


Схемы соединений дымового извещателя ИП 101-1А-А1

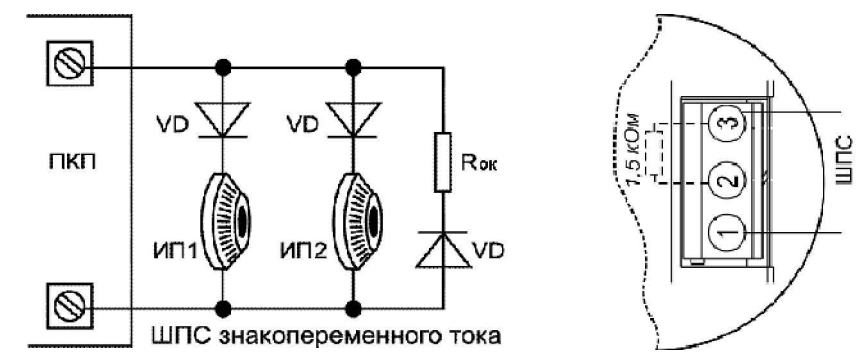

Модель станции управления ППКП:

1. Гранит-3,5,8 (Л)
2. Гранит-8Р
3. Гранит-16,24
4. Гранит-
5. 2,4, (Л, А)
6. Гранит-ПУ
7. Кварц
8. Карат
9. Пирит

Схемы соединений дымового извещателя ИП 212-63М



Типовая схема включения извещателя для приборов с однополярным шлейфом сигнализации. Величина резисторов определяется в соответствии с техническим описанием ППКП.

Примечание: Не разрешается подключать извещатель к источнику постоянного напряжения, без элементов ограничивающих ток значением более 25мА.

Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Заказчик: Малин Александр Юрьевич по адресу: г. Москва, ЦАО, ул. Поворская, д.20.	Стация	Лист	Листов
Чтв	Верд	дил	Киляр	Кирилл	24.04.13	Ремонтные работы по техническому пероснащению инженерных систем жилого дома.	РП	6	7
Разраб.	Трунов	Трунов	Борский	Борский	24.04.13	Планы этажей с размещением дымовых и тепловых извещателей. Кабельные проводки.	ООО "Энерготехкомплект".		
Проверил	Борский	Борский	Борский	Борский	24.04.13				